


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM  
KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN200  
M 1:20

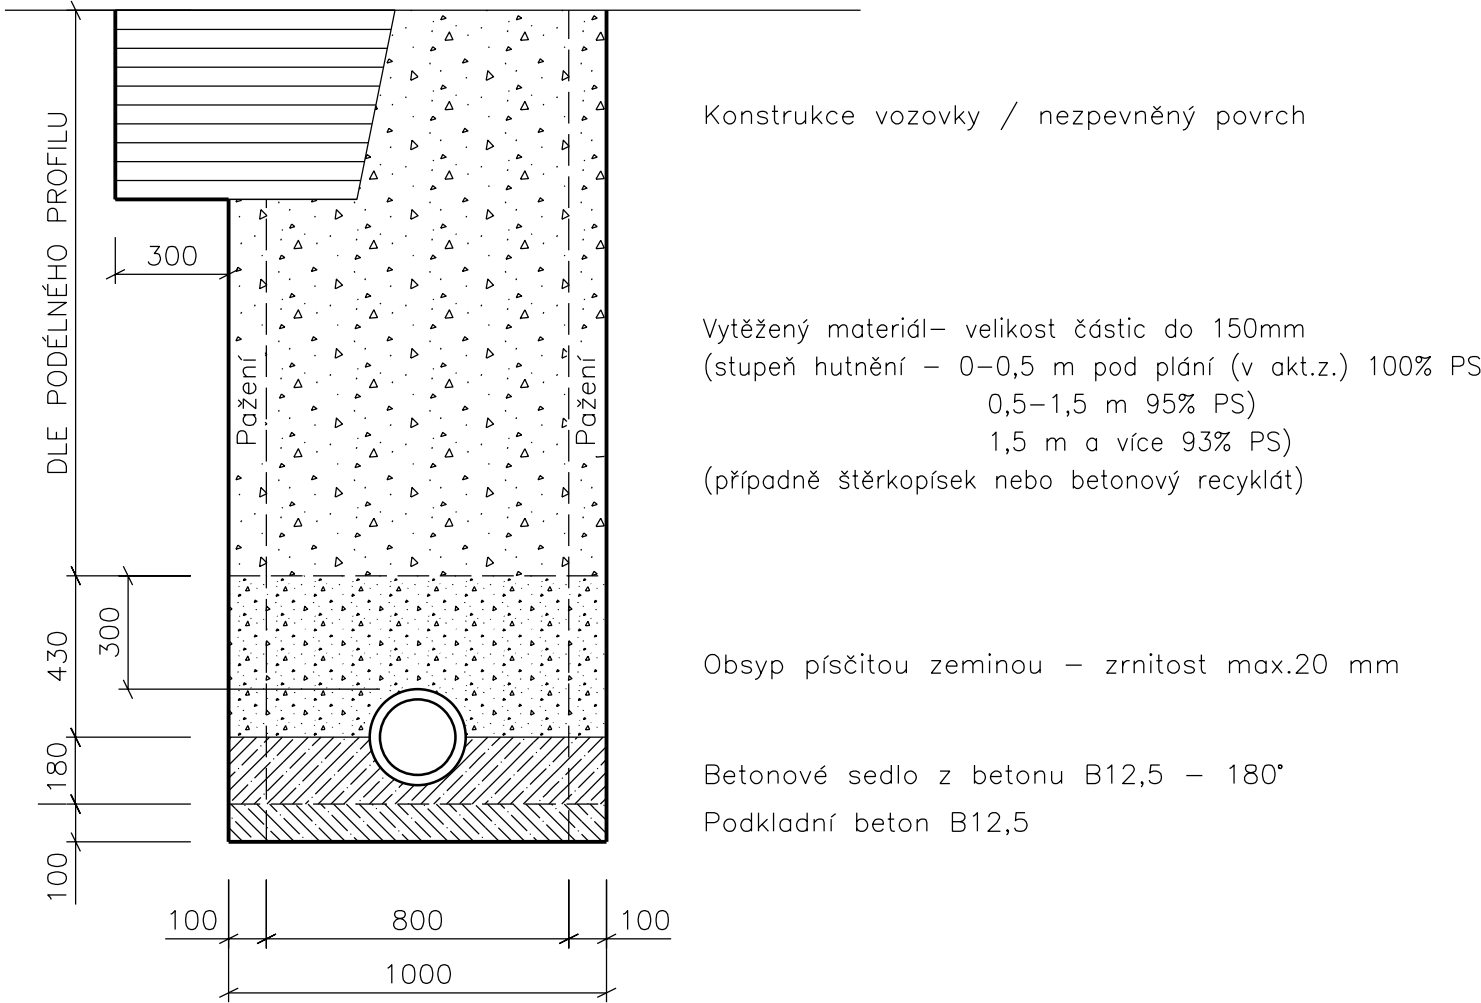

Pozn.: v případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude ve štěrkopískovém podsypu provedena pracovní drenáž, která bude následně u revizních šachet zaslepena

|   |                            |   |                  |               |
|---|----------------------------|---|------------------|---------------|
| INVESTOR  | MČ PRAHA – HORNÍ POČERNICE | DOKUMENTACE PRO VÝBĚR<br>ZHOTOVITELE STAVBY |                  |               |
| MÍSTO STAVBY  | MČ PRAHA – HORNÍ POČERNICE |   |                  |               |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  |                            |   |                  |               |
| KRESLIL   |                            |   |                  |               |
| KONTROLOVAL   |                            |   |                  |               |
| NÁZEV AKCE  |                            | STUPEŇ DOKUMENTACE                          | DZS              |               |
| STAVBA č. 3295 TV HORNÍ POČERNICE<br>ETAPA 0012 - IS OSTATNÍ<br>ČEŠOVSKÁ A KRAMOLNÁ |                            | DATUM                                       | 03/2015          |               |
|   |                            | MĚŘÍTKO                                     | 1 : 20           |               |
|   |                            | POČET FORMÁTŮ                               | 2 x A4           |               |
|   |                            | ČÍSLO ZAKÁZKY                               |                  |               |
| NÁZEV OBJEKTU   |                            | ČÍSLO KOPIE                                 | ČÁST DOKUMENTACE | ČÍSLO PŘÍLOHY |
| SO 300 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE   |                            |   | C.2.3.           |               |
| NÁZEV PŘÍLOHY   |                            | VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ                        |                  |               |