

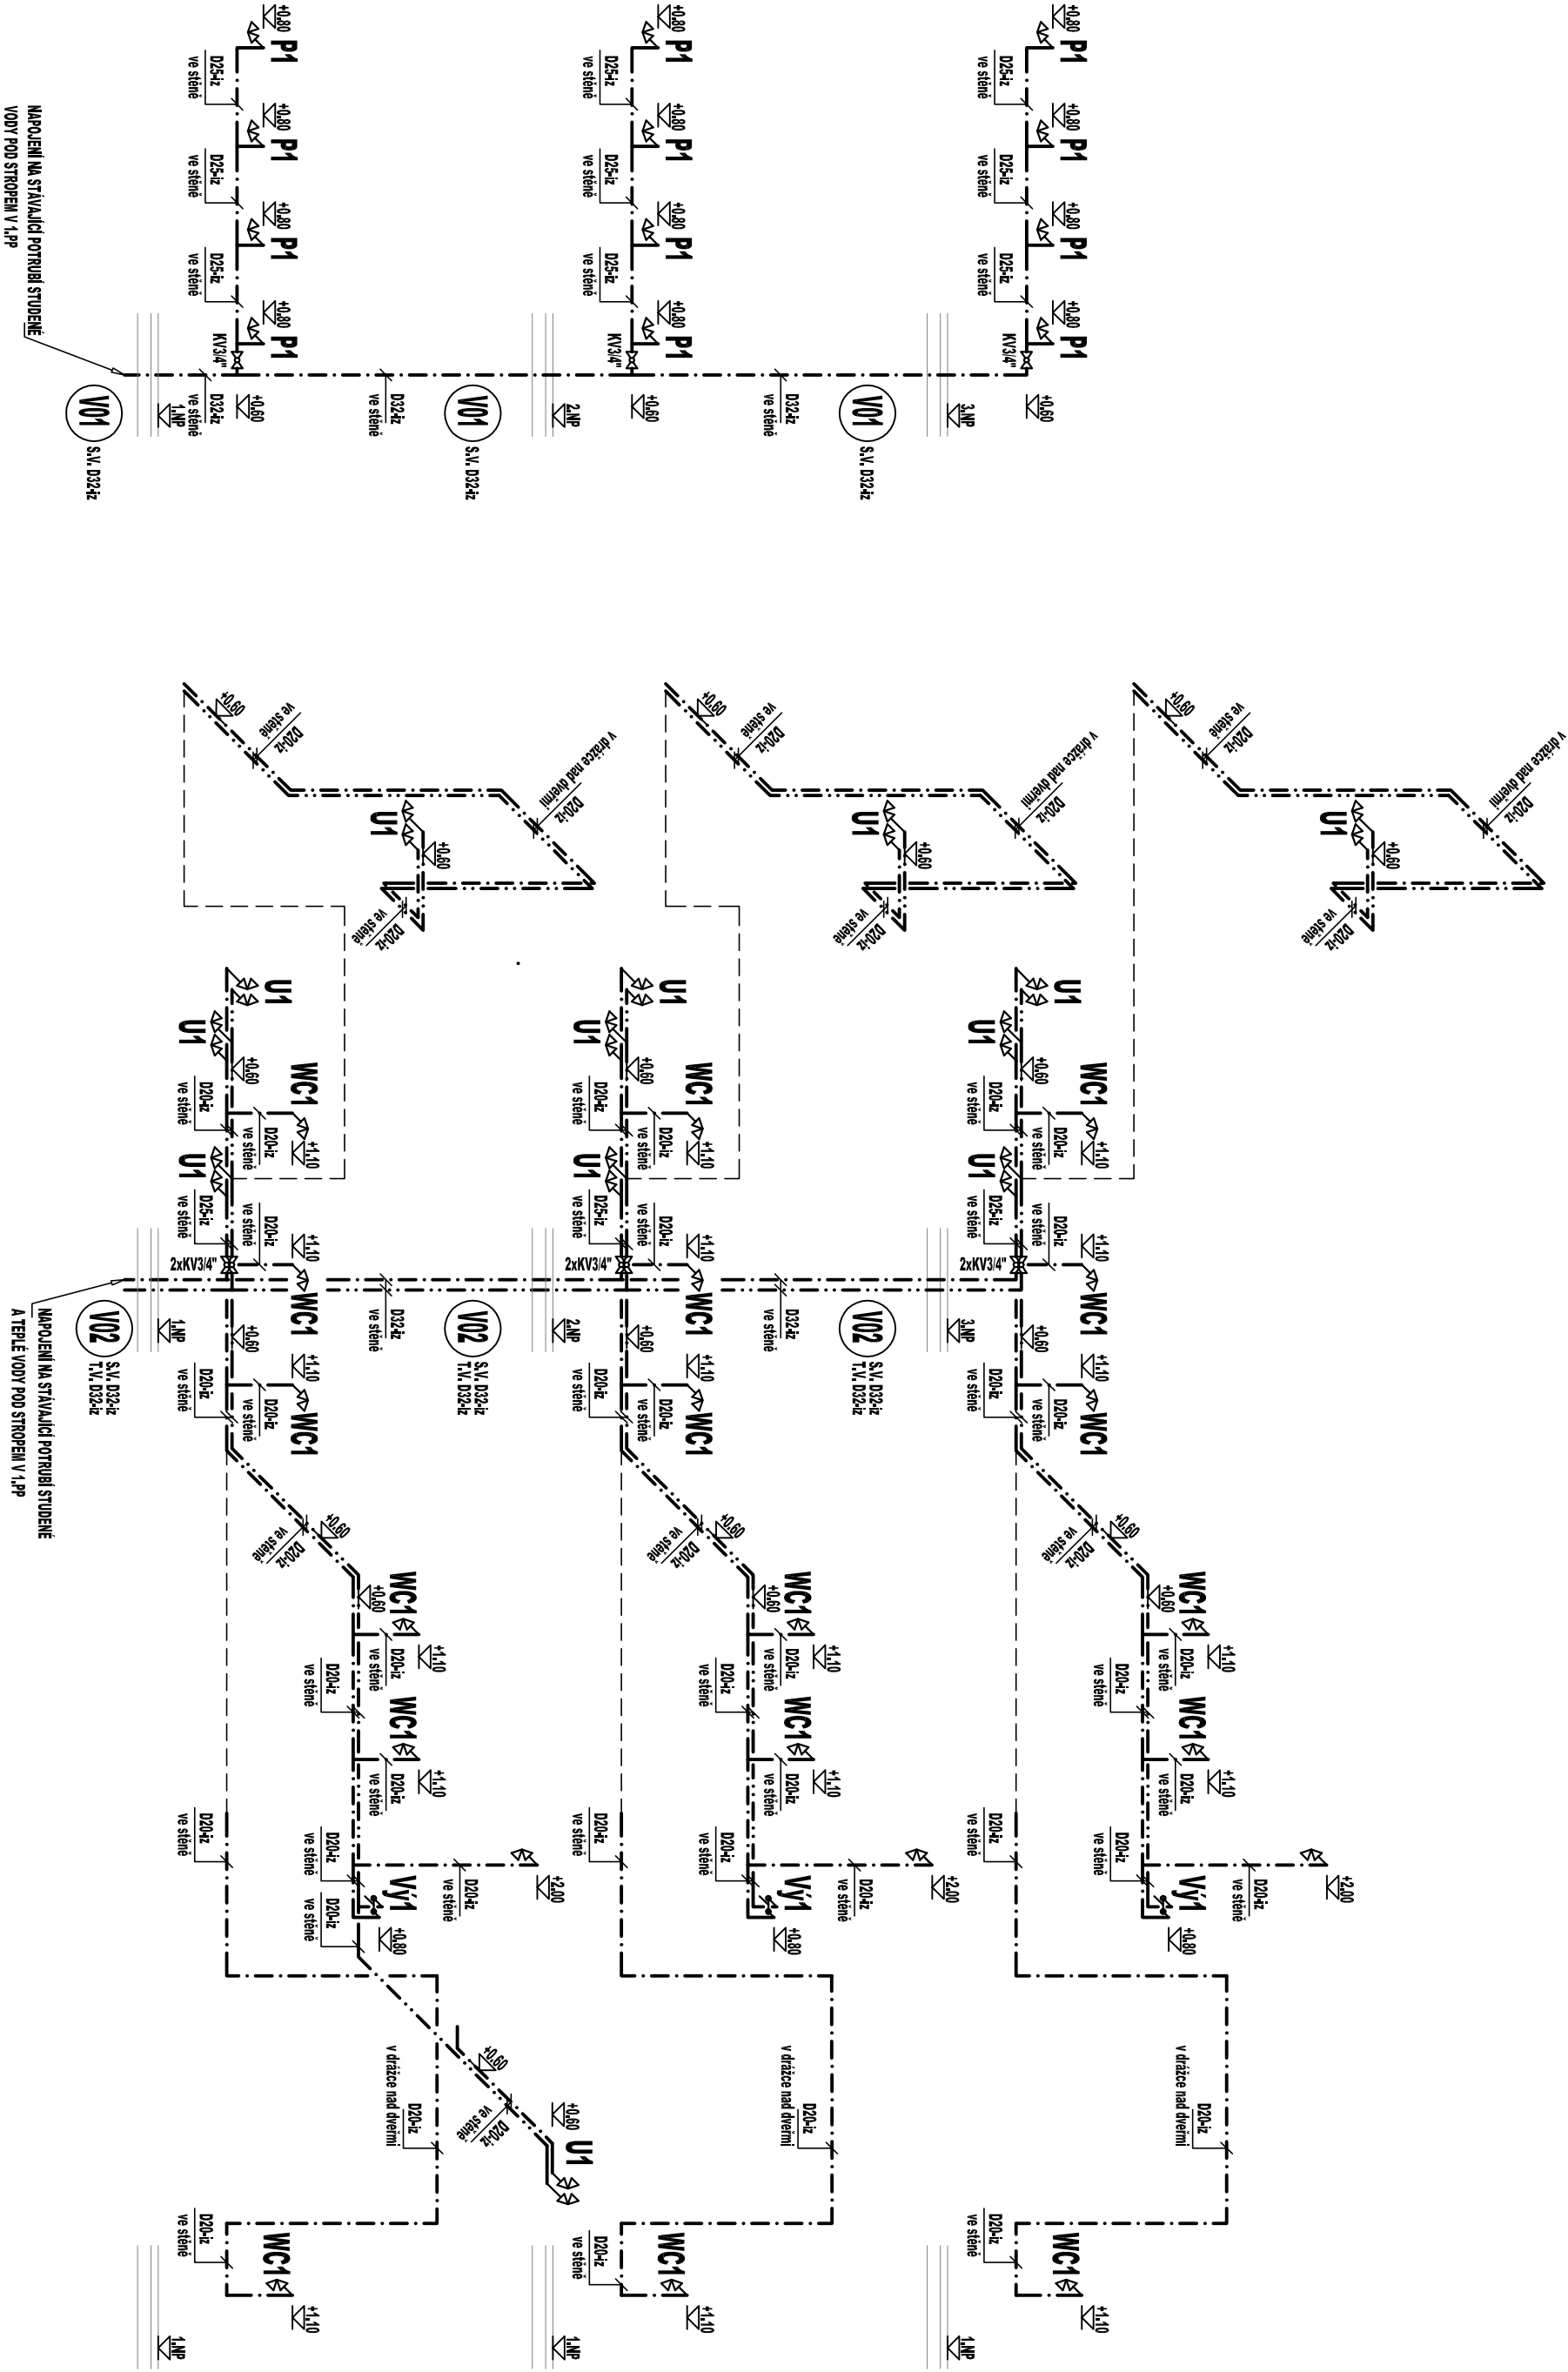
LEGENDA:

ZNÁČKA	POPIS	Typ
----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-PN 20
----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-PN 20
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-PN 20



Legenda zařízovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-PN 20.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPADNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.
- DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VYBĚR TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VYBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



D.1.4. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dvořák			PROJEKT Ing. Karel Dvořák projektový TZB
PROJEKTANT	Ing. Karel Dvořák			
VYPRACOVAN	Ing. Karel Dvořák			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubaňek			
MÍSTO STAVBY	ZŠ Stoliňská, č.p. 823 Horní Počernice		T: 731 111 627; E: k.dvo@projekt@gamma.cz	
INVESTOR	ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16, Praha - Horní Počernice	FORMÁT	A4x3	
AKCE:	Stavební úpravy sociální zázemí		MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH:	AXONOMETRIE - VODOVOD	DATUM	03/2017	
		STUPEŇ PD	DPS	
		Č. ZAKÁZKY	34-2015/AK	
		MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU
			D.1.4.09	