


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM
KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN200
M 1:20

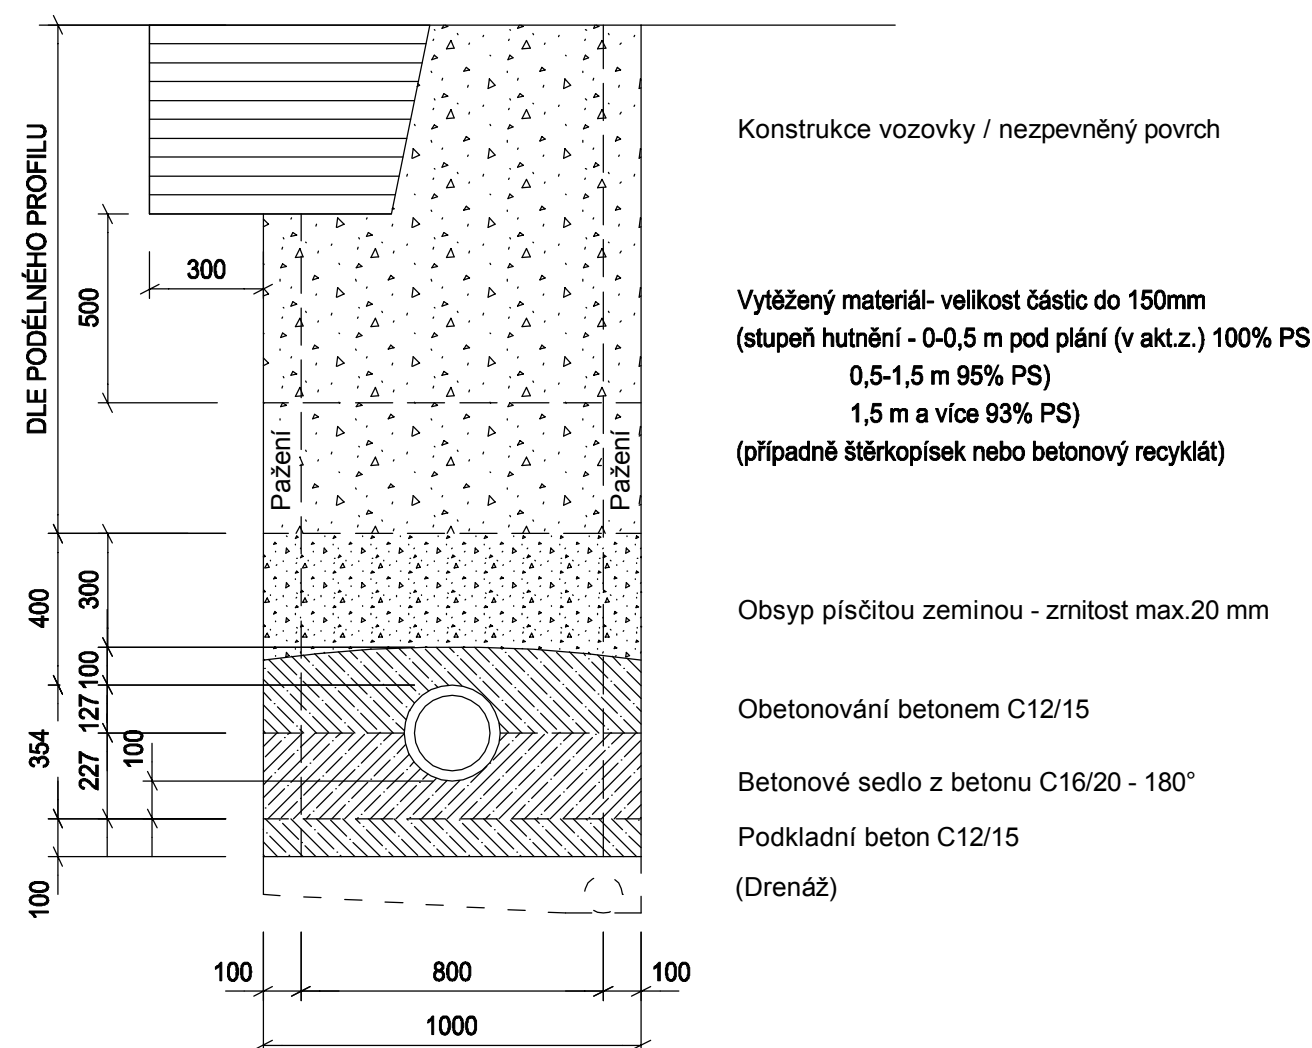

Pozn.: v případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude ve štěrkopískovém podsypu provedena pracovní drenáž, která bude následně u revizních šachet zaslepena

INVESTOR	PRAHA – HORNÍ POČERNICE		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		
MÍSTO STAVBY	PRAHA – HORNÍ POČERNICE				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
NÁZEV AKCE MČ PRAHA HORNÍ POČERNICE REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ (2.ETAPA)			STUPEŇ DOKUMENTACE	DZS	
			DATUM	06/2017	
			MĚŘITKO	1 : 20	
			POČET FORMÁTŮ	2 x A4	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
NÁZEV OBJEKTU SO 100 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE C.1.	ČÍSLO PŘÍLOHY 7.