


PŮDORYS BOURANÉHO STAVU 1NP

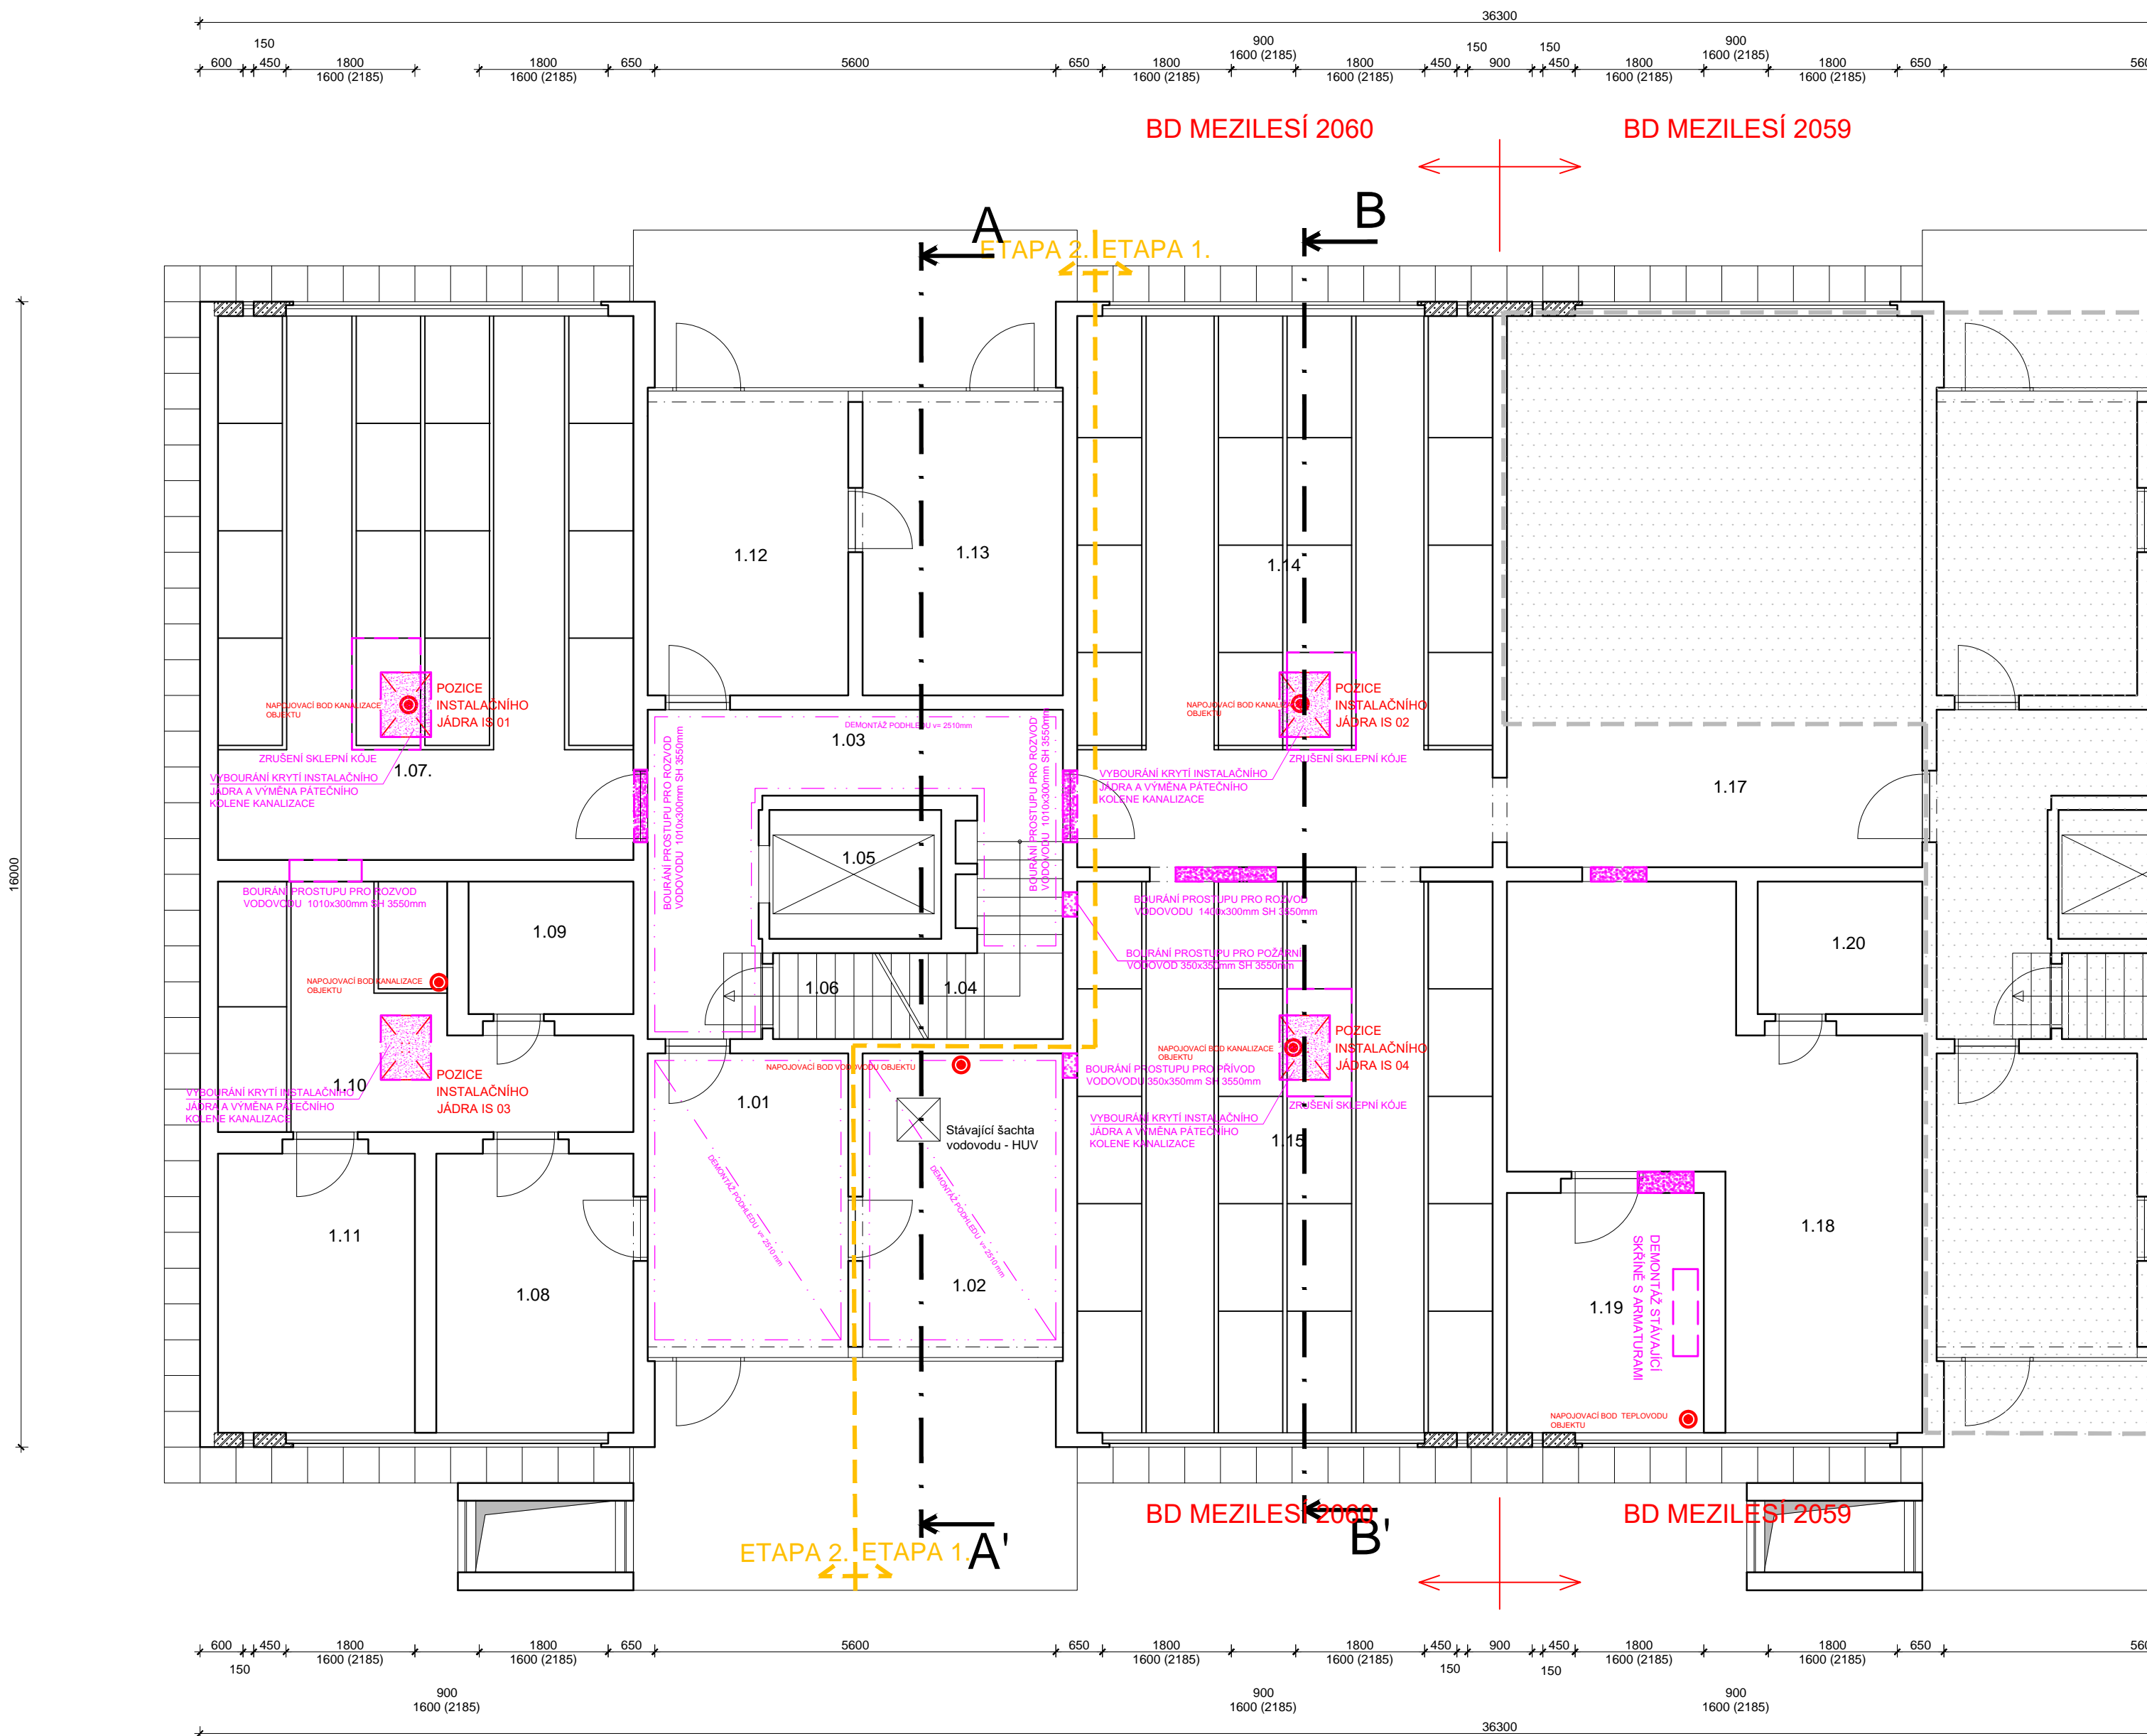

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| č.m. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) |
| 1.01 | Zádvěří | 11,9 |
| 1.02 | Schránkový prostor | 11,7 |
| 1.03 | Chodba | 13,1 |
| 1.04 | Schodiště | 7,6 |
| 1.05 | Výtah | 4,3 |
| 1.06 | Elektrorozvodna | 1,0 |
| 1.07 | Sklepy | 44,1 |
| 1.08 | Kolárna / kočárkárna | 10,7 |
| 1.09 | Šachta PN VZT | 4,3 |
| 1.10 | Sklepy | 14,7 |
| 1.11 | Sklepy | 10,7 |
| 1.12 | Zádvěří | 12,0 |
| 1.13 | Prostor | 11,9 |
| 1.14 | Sklepy | 44,7 |
| 1.15 | Sklepy | 44,7 |
| 1.16 | Sklepy | 45,0 |
| 1.17 | Chodba | 27,9 |
| 1.18 | Předávací stanice PTE | 9,2 |
| 1.19 | Šachta PN VZT | 4,3 |

LEGENDA

-  Stávající konstrukce
-  Bourané konstrukce
-  Napojovací body rozvodů
-  Neřešená část objektu
-  Instalační jádro
-  Rozdělení etap

Poznámka :


Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných investorem zahrnující původní plány od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů, které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit skutečný stav a provést stavebně technický průzkum skladby jádra, uložení panelů. Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové kóty v metrech.

- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy konzultován s GPS a odsouhlasen investorem
- Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické, technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů, respektovány požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek atp.
- Respektovány budou obecné technické požadavky na výstavbu, stavební zákon v platném znění včetně souvisejících předpisů
- Při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle platných předpisů a souvisejících vyhlášek
- S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a souvisejících předpisů, za jejich odbornou likvidaci a správné uložení na povolenou skládku odpovídá dodavatel
- Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stav. částí, statiky a jednotlivých profesí
- v případě výskytu jakýchkoli nejasností a nesrovnalostí je nutno kontaktovat GPS
- Veškeré změny a odchylky od projektu musí odsouhlasit GPS a investor
- Všechny použité materiály a stavení hmoty včetně technologie zpracování či provádění musí být zdravotně nezávadné, ekologické a musí odpovídat hygienickým předpisům, musí mít platný atest státní zkušebny, být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČS, případně DIN
- Před zabudováním veškerých stavebních materiálů, prvků, zařízení a povrchových úprav musí dodavatel těchto prací předložit zkušební vzorky, které musí být schváleny investorem
- Před výrobou, či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě



±0,000 = 282,00 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

| | | | | |
|--------------|--|--|------------------|------------|
| AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubánek |  <div>RIPS projekt s.r.o. Projektční kancelář Náchodská 2548 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962</div> | | |
| PROJEKTANT | Petr Novotný | | | |
| VYPRACOVAL | Petr Novotný | | | |
| KOORDINACE | Ing. Kamil Kubánek | | | |
| MÍSTO STAVBY | Mezilesí 2060/4, Praha 20, č.parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice [643777] | FORMÁT | ISO A2 ROZŠÍŘENÁ | |
| STAVEBNÍK | Městská část Praha 20 | Č.REVIZE | 00_2019_PN | |
| | Jívnánská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 | DATUM | září 2019 | |
| AKCE: | BYTOVÝ DŮM MEZILESÍ 2060 | | STUPEŇ PD | DVZ |
| | REKONSTRUKCE STOUPACÍCH POTRUBÍ | | Č. ZAKÁZKY | 22-2019/RP |
| OBSAH: | PŮDORYS PŘÍZEMÍ BOURÁNÍ | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| | | | 1:75 | D.1.1.1b |