


MATEŘSKÁ ŠKOLA RATIBOŘICKÁ 2299 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

PŮDORYS NOVÉHO STAVU 2NP - VODOVOD

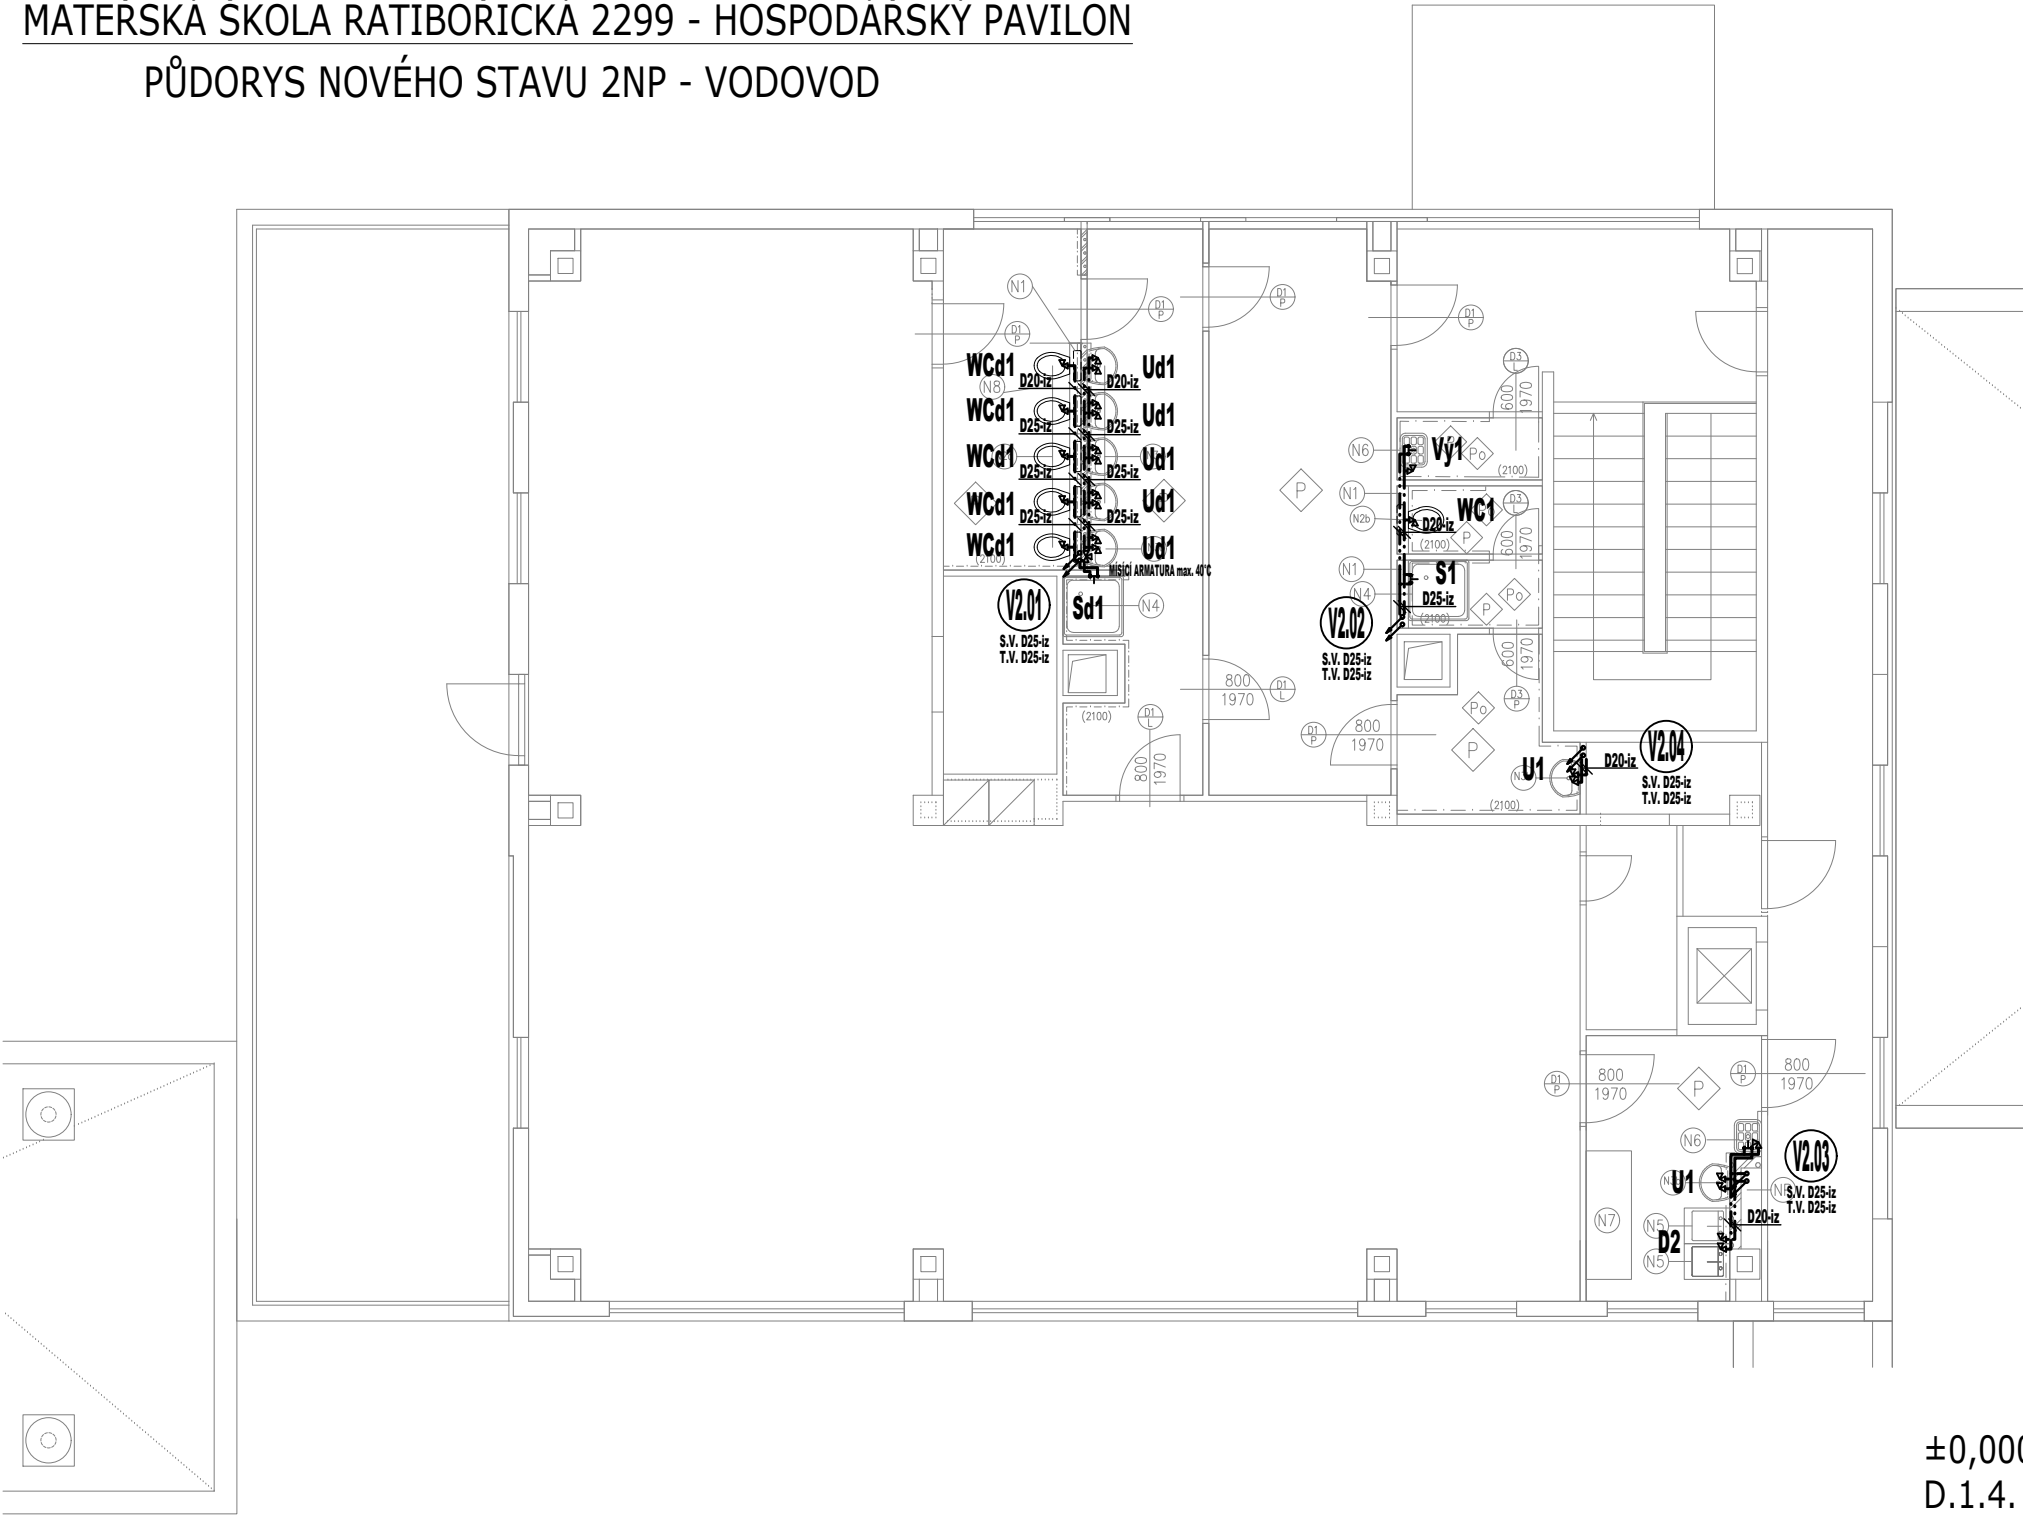

LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPR PN 20
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEL
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPR PN 20
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPR PN 20
V01 ↗	NAVŘZENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPR PN 20, POZINK. OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.
- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTLAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAŽE V OCHRANNÉ TRUBCE.
- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

±0,000=283,55 Bp_v

D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl		. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz	
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl			
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	MŠ Ratibořická č.p. 2299, č.parc. 786/112; k.ú Horní Počernice, Praha	FORMÁT	2x A4	
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jivanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice	MĚŘÍTKO	1:100	
		DATUM	04/2016	
AKCE:	MŠ RATIBOŘICKÁ 2299	STUPEŇ PD	DVZ	
	REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ	Č. ZAKÁZKY	01-2016/ JB	
OBSAH:	HP - PŮDORYS NOVÉHO STAVU 2NP - vodovod	MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU	
		1:100	D.1.4.07	