



1 1NP II.etapa  
MĚŘÍTKO 1 : 75

ETAPA 2. ETAPA 1.

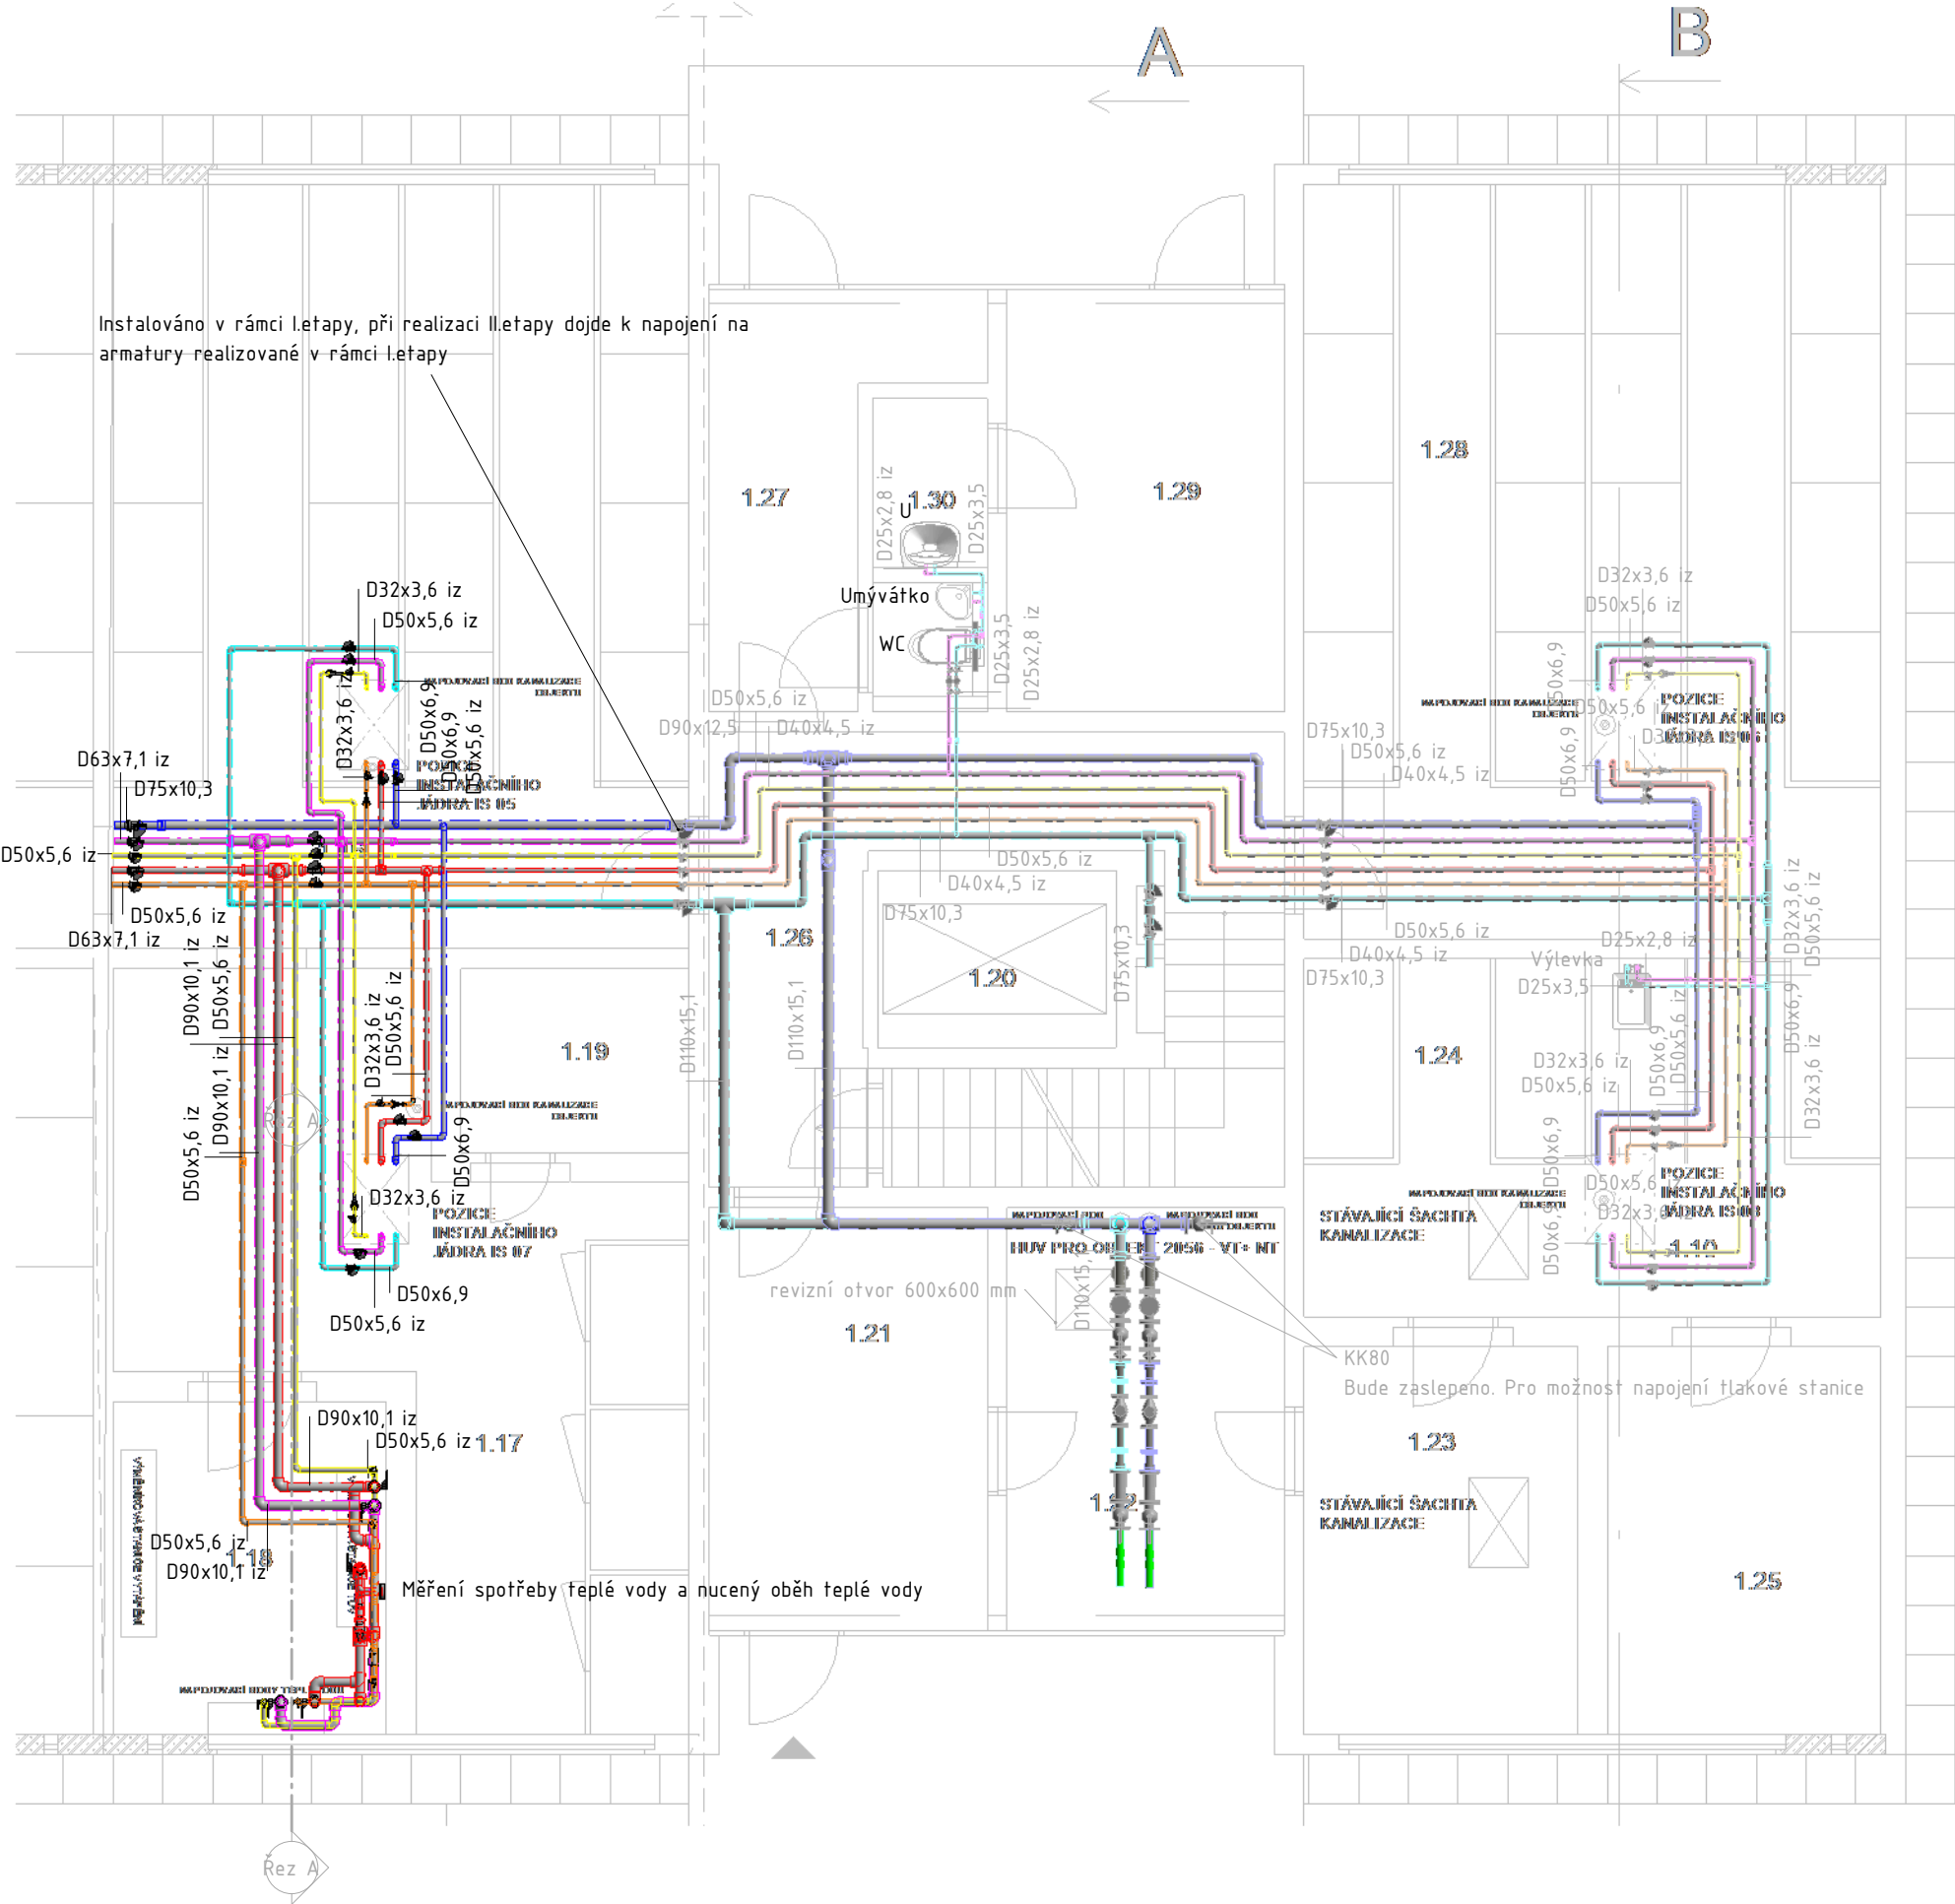


2 1NP I.etapa  
MĚŘÍTKO 1 : 75

ETAPA 2. ETAPA 1.

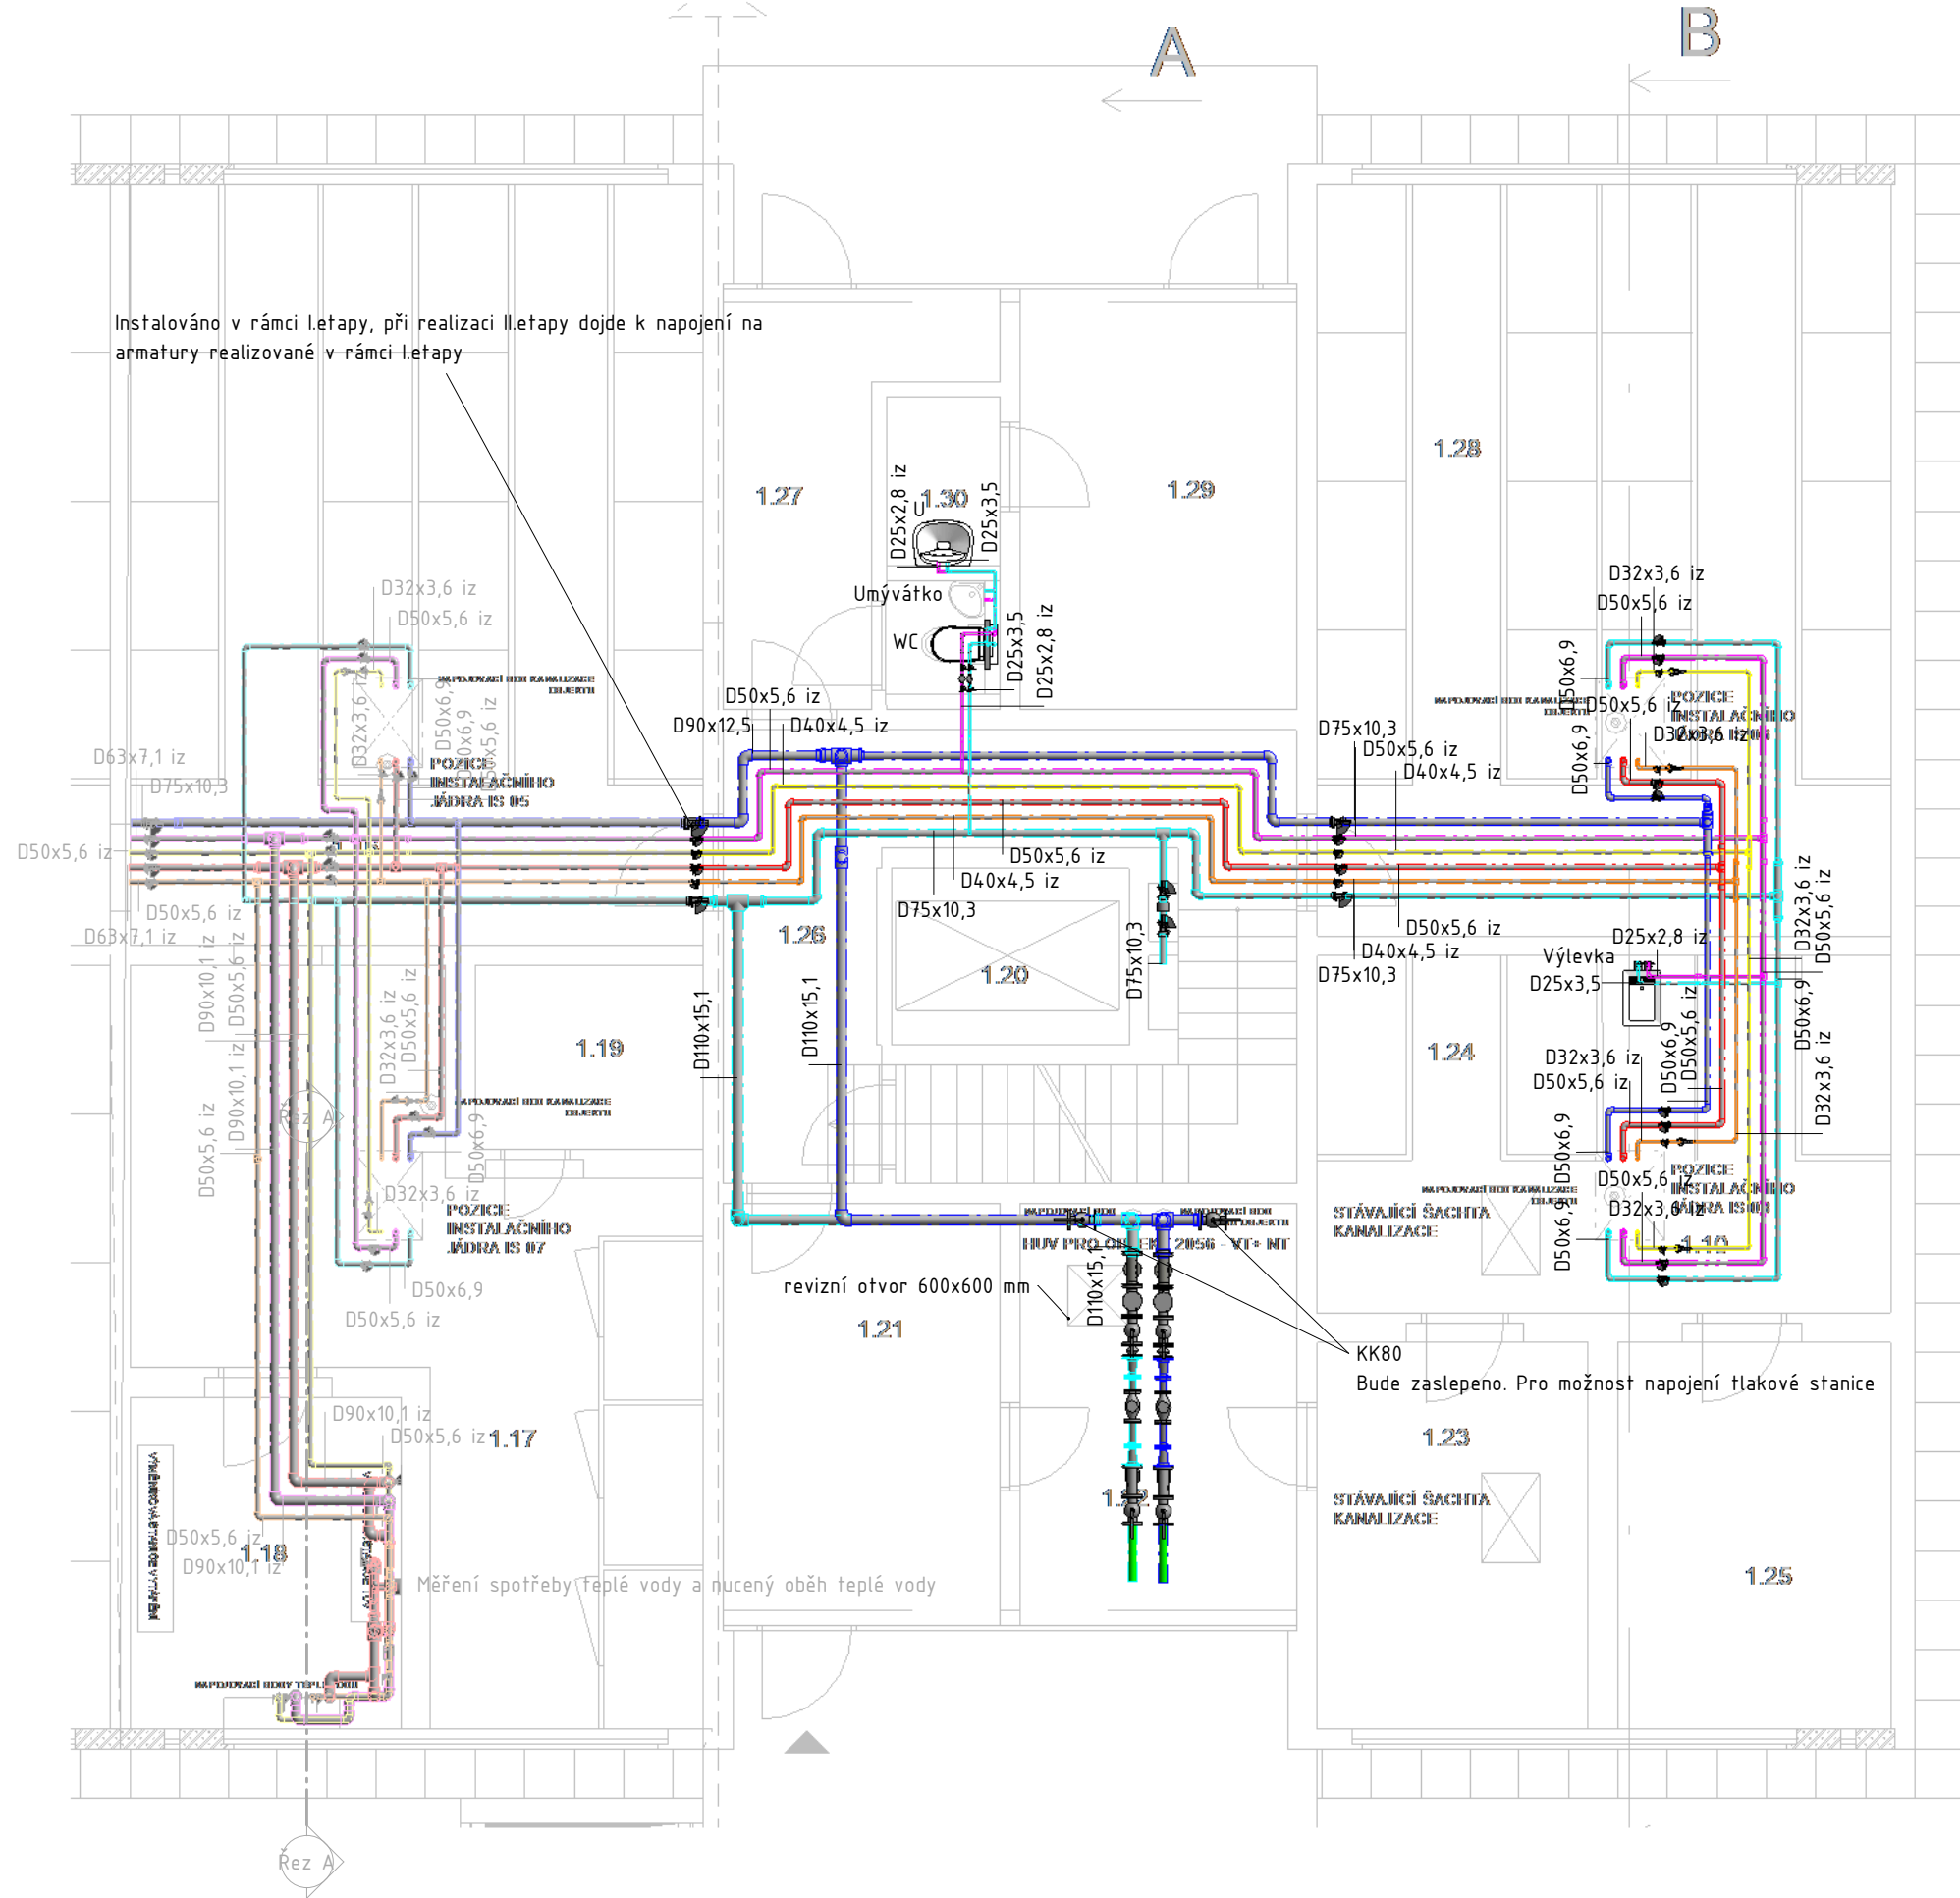

3 Řez A  
MĚŘÍTKO 1 : 50

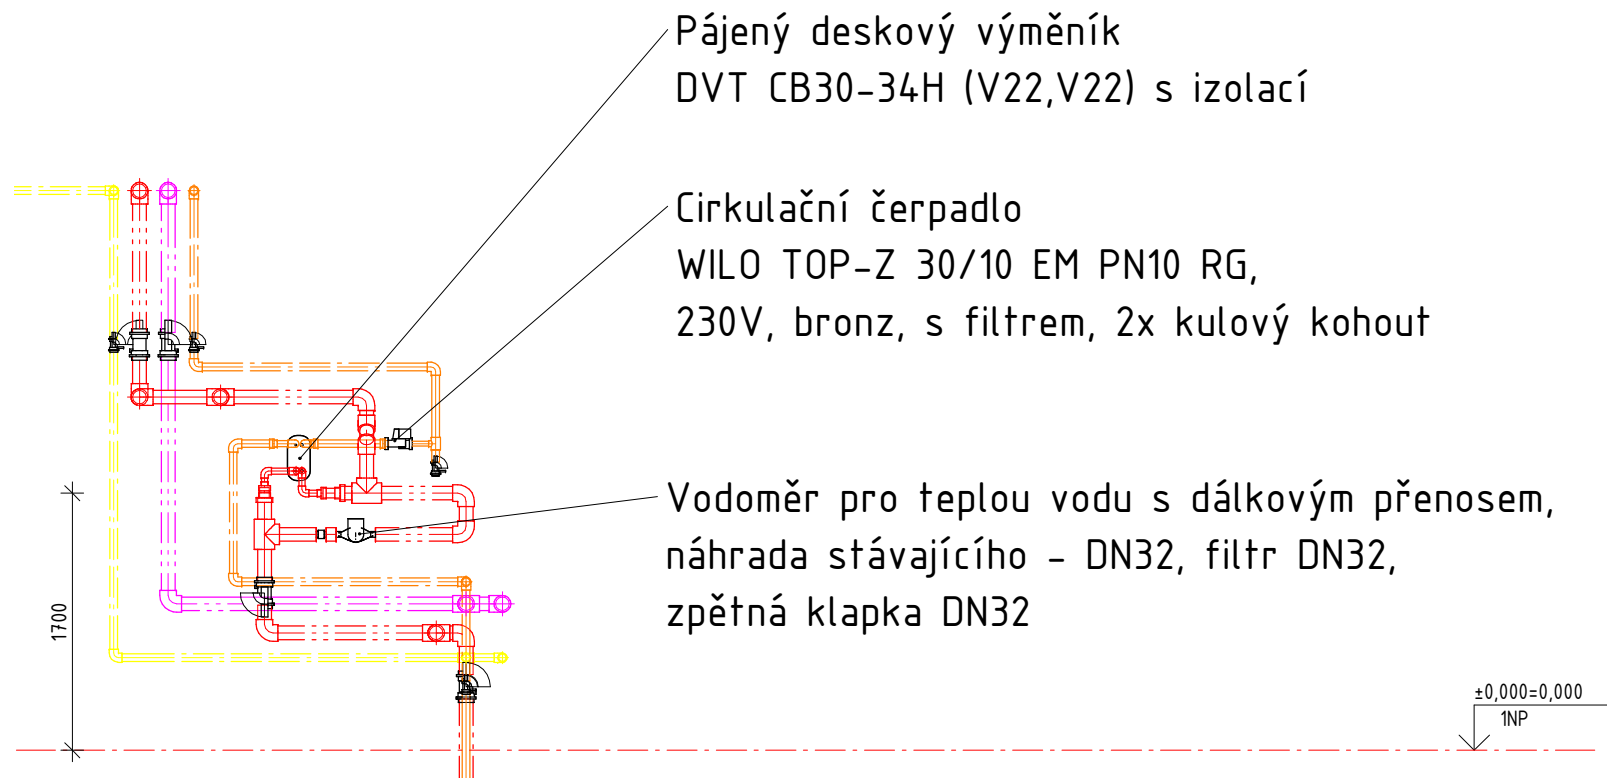


Pájený deskový výměník  
DVT CB30-34H (V22,V22) s izolací

Cirkulační čerpadlo  
WILO TOP-Z 30/10 EM PN10 RG,  
230V, bronz, s filtrem, 2x kulový kohout

Vodoměr pro teplou vodu s dálkovým přenosem,  
náhrada stávajícího - DN32, filtr DN32,  
zpětná klapka DN32

Trasy rozvodů jsou doporučené, budou přizpůsobeny dle skutečného stavu  
po odstranění stávajících rozvodů.

Dimenze ventilů, viz. příloha č.010 - 3D Pohled

AUTORIZACE	Ing. Petr Zdeněk	 RIPS projekt s.r.o. Projekční kancelář Náchodská 2548 193 00 Praha-H.Početnice TEL.: 608 272 962	
PROJEKTANT	Pod Formankou 539/7, Praha 4		
VYPRACOVAL	email: petr.zdenek@seznam.cz tel: 773909189		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Mezilesí 2056/24, Praha 20, č.parc. 2198/2, k.ú. Horní Početnice [643777]	FORMÁT	4 x A4
STAVEBNÍK	Městská část Praha 20 Jivanská 647, Praha 20 - Horní Početnice, 193 00	Č.REVIZE	---
		DATUM	duben 2023
AKCE	BYTOVÝ DŮM MEZILEŠÍ 2056/24 VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ	STUPEŇ PD	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	05-2023/RP
OBSAH		ČÁST	Č. PARÉ
VODOVOD - Půdorys 1NP		D.1.4.1.003	