








REKONSTRUKCE STOUPACÍCH A PÁTEŘNÍCH POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ MEZILEŠÍ 2056/24  
PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1NP

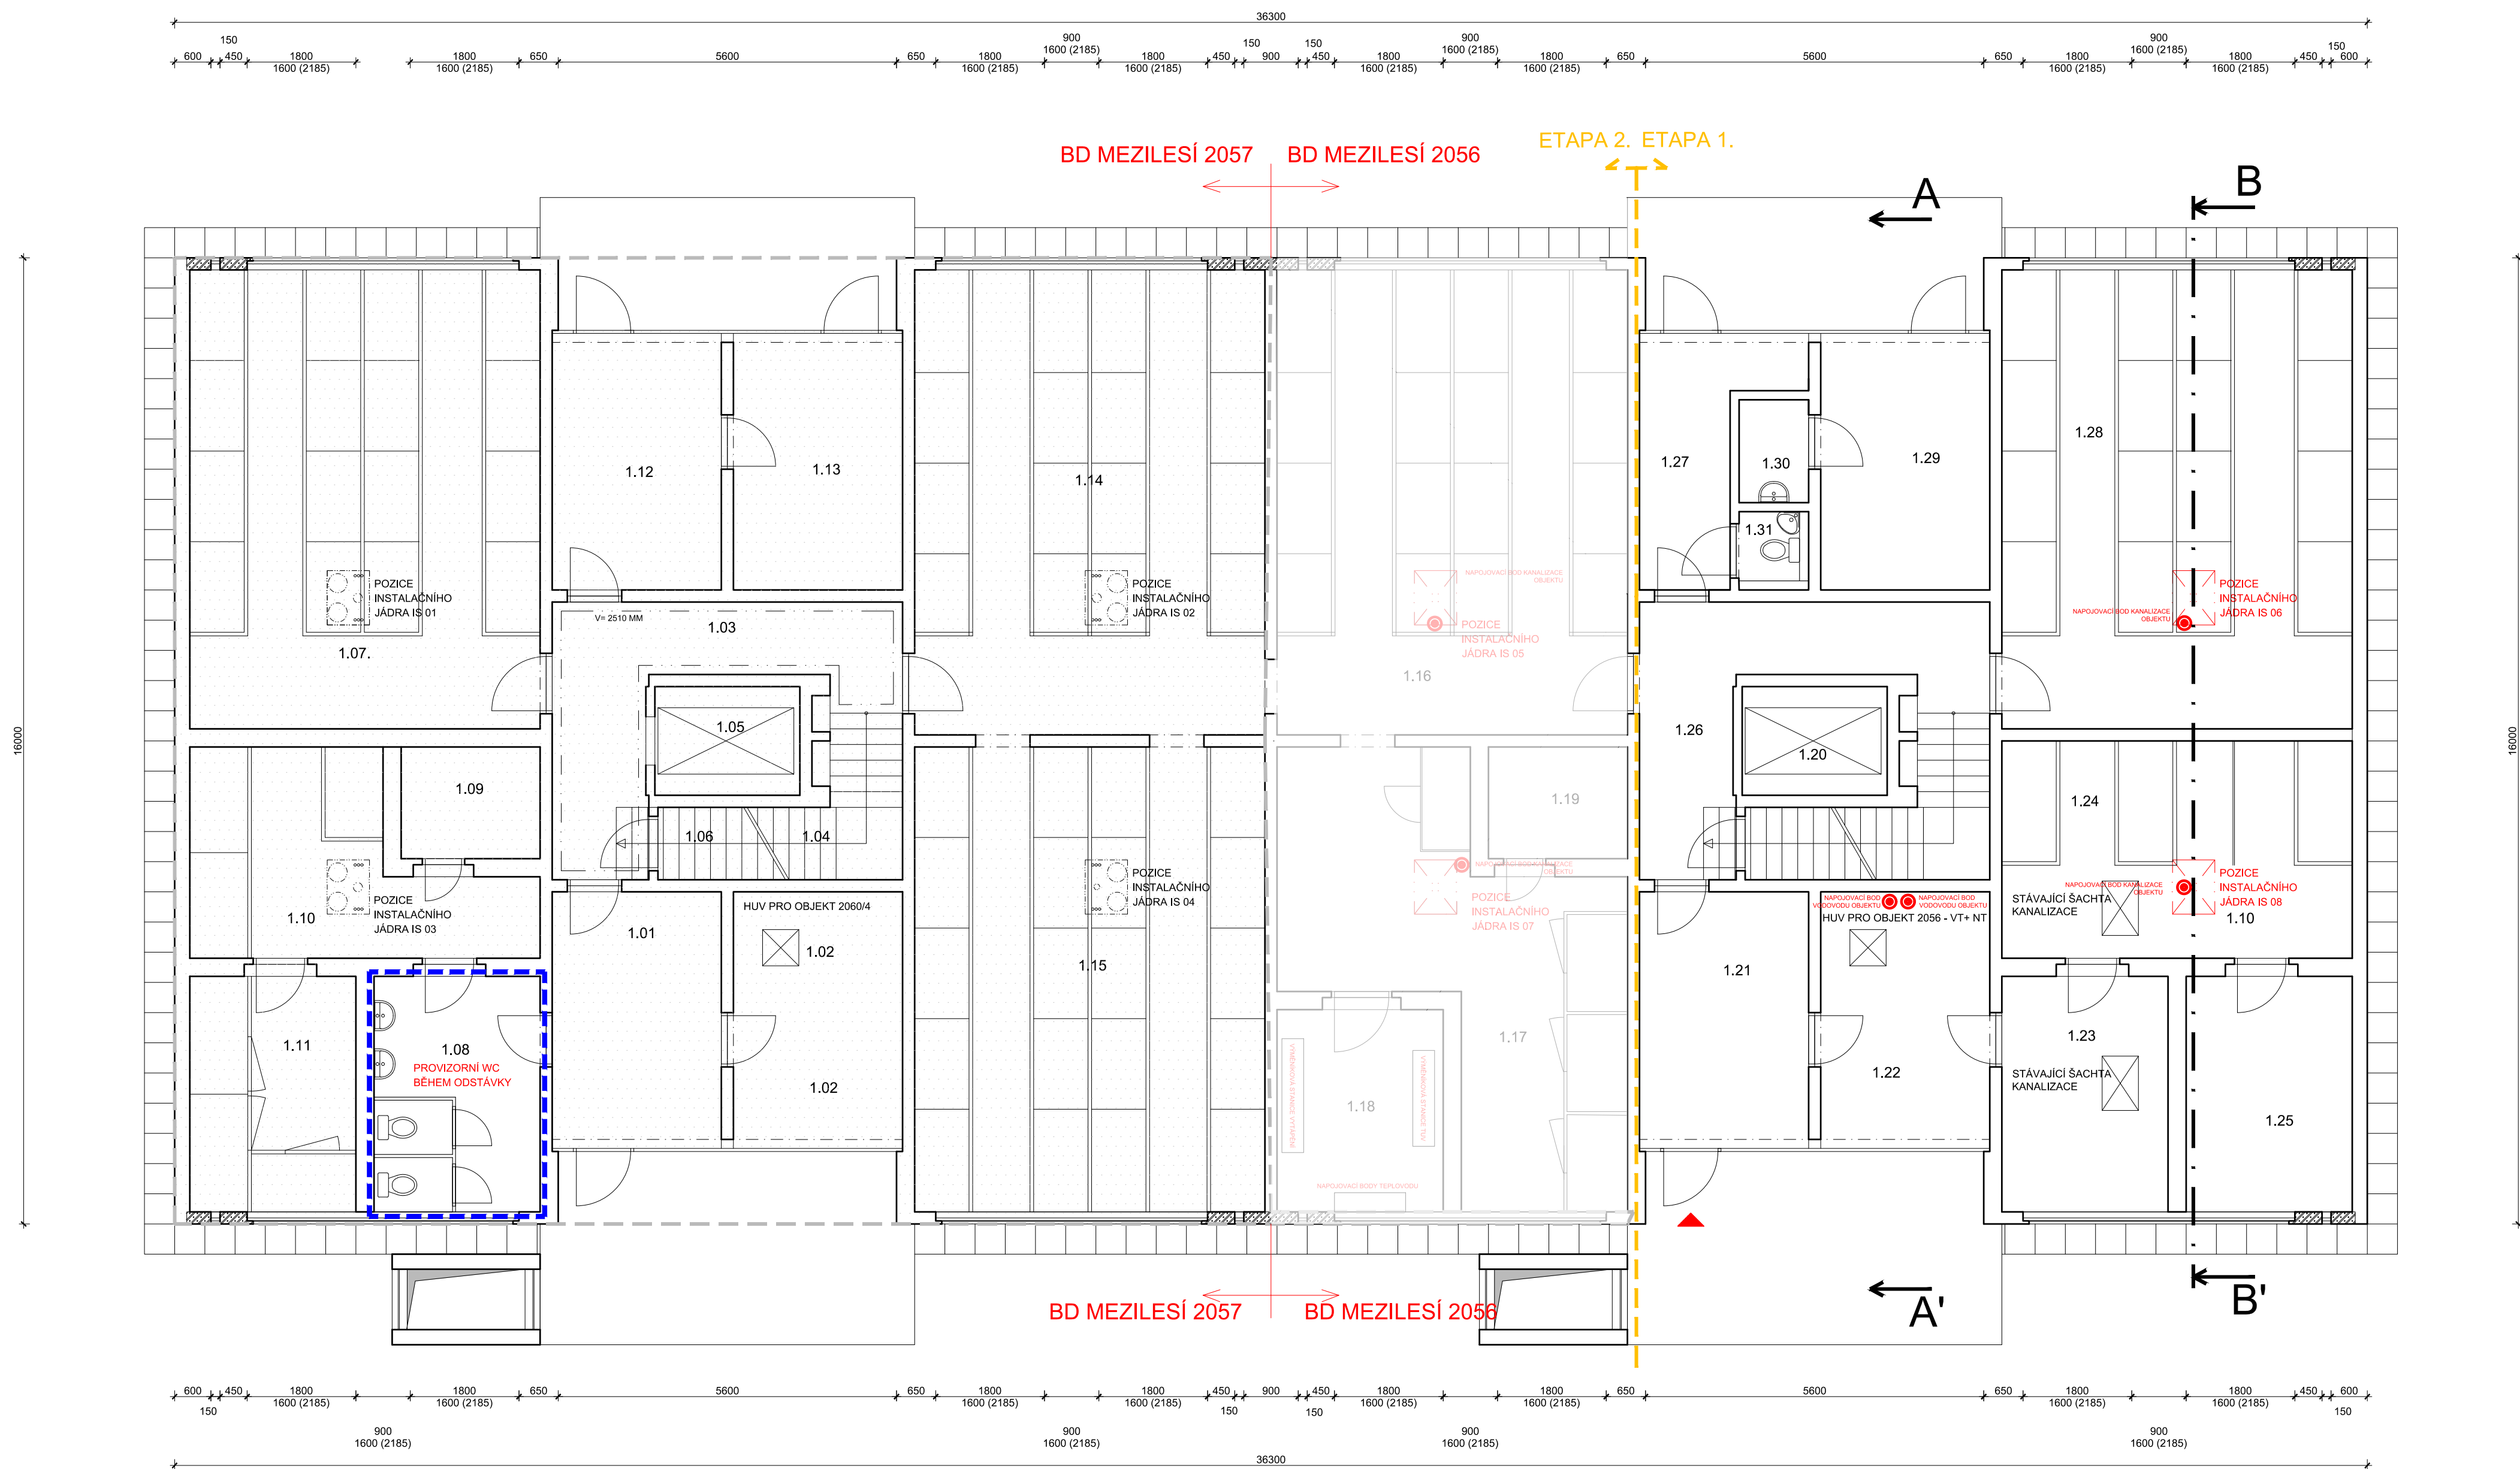

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ |                      |             |      |                       |             |
|-------------------|----------------------|-------------|------|-----------------------|-------------|
| č.m.              | NÁZEV MÍSTNOSTI      | PLOCHA (m²) | č.m. | NÁZEV MÍSTNOSTI       | PLOCHA (m²) |
| 1.01              | Záďveří              | 11,9        | 1.16 | Sklepy                | 45,0        |
| 1.02              | Schránkový prostor   | 11,7        | 1.17 | Sklepy                | 27,9        |
| 1.03              | Chodba               | 13,1        | 1.18 | Předávací stanice PTE | 9,2         |
| 1.04              | Schodisté            | 7,6         | 1.19 | Šachta PN VZT         | 4,3         |
| 1.05              | Výťah                | 4,3         | 1.20 | Výťah                 | 4,3         |
| 1.06              | Elektorozvodna       | 1,0         | 1.21 | Záďveří               | 11,9        |
| 1.07              | Sklepy               | 44,1        | 1.22 | Schránkový prostor    | 11,7        |
| 1.08              | Kolárna / kočárkárna | 10,7        | 1.23 | Kolárna               | 10,7        |
| 1.09              | Šachta PN VZT        | 4,3         | 1.24 | Sklepy                | 22,8        |
| 1.10              | Sklepy               | 14,7        | 1.25 | SKlad úklid           | 10,7        |
| 1.11              | Sklepy               | 10,7        | 1.26 | Chodba                | 13,1        |
| 1.12              | Záďveří              | 12,0        | 1.27 | Chodba                | 7,2         |
| 1.13              | Prostor              | 11,9        | 1.28 | Sklepy                | 45,0        |
| 1.14              | Sklepy               | 44,7        | 1.29 | Prostor               | 11,9        |
| 1.15              | Sklepy               | 44,7        | 1.30 | Prostor               | 1,9         |
|                   |                      |             | 1.31 | Prostor               | 2,7         |


## LEGENDA

- |   |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
|  | Stávající konstrukce           |  | Provizorní sociální zařízení p<br>dobu výstavby |
|  | Napojovací body rozvodů        |  | Nřešená část objektu                            |
|  | Instalační jádro řešeného bytu |  | Rozdělení etap                                  |

Poznámka :

Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných investorem. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů, které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit skutečný stav a provést stavebně technický průzkum skeletu jádra, uložení panelů. Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové kóty v metrech.

- ## BEHŇEN REALIZACE JE NUTNÉ OCHRÁNIT A ZACHOVAT STÁVÁJÍCÍ VEDENÍ OPTO KABELU UMÍSTĚNÉHO NA MONTÁŽNÍCH LÁVÁČKÁCH
- V této dokumentaci byl projektantem zveřejněn doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto zveřejněných a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy konzultován s GPS a odsouhlasen investorem
  - Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické, technické postupy a doporučení výrobce jednotlivých stavebních systémů, respektovány požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek atp.
  - Respektovány budou obecné technické požadavky na výstavbu, stavební zákon v platném znění včetně souvisejících předpisů
  - Při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle platných předpisů a souvisejících vyhlášek
  - S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a souvisejících předpisů, za jejich odbornou likvidaci a správné uložení na povolenou skládku odpovídá dodavatel
  - Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty staveb, částí, statik a jednotlivých profesí
  - v případě výskytu jakýchkoli nejistot a nesrovnalostí je nutno kontaktovat GPS
  - Veškeré změny a odchylky od projektu musí odsouhlasit GPS a investor
  - Všechny použité materiály a stavení hmoty včetně technologie zpracování či provádění musí být zdravotně nezávadné, ekologické a musí odpovídat hygienickým předpisům, musí mít platný atest státní kúžeby, být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČS, případně DIN
  - Před zabudováním veškerých stavebních materiálů, prvků, zařízení a povrchových úprav musí dodavatel těchto prací předložit kúžebynní vzorky, které musí být schváleny investorem
  - Před výrobou, či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě



D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

|              |   |   |                     |
|--------------|---|---|---------------------|
| AUTORIZACE   | Ing. Kamil Kubánek  |  <div>RIPS projekt s.r.o.<br/>Projektční kancelář<br/>Národního 25/48<br/>193 00 Praha-Hl. Počernice<br/>TEL.: 608 272 962</div> |                     |
| PROJEKTANT   | Petr Novotný  |   |                     |
| VYPRACOVAL   | Petr Novotný  |   |                     |
| KOORDINACE   | Ing. Kamil Kubánek  |   |                     |
| MÍSTO STAVBY | Mezilesí 2056/24, Praha 20, č.parc. 2198/2, k.ú. Horní Počernice [643777] | FORMÁT  | PŘEDCHOZÍ ROZMĚR PA |
| STAVEBNÍK    | Městská část Praha 20 IČ: 00240192  | C.REVIZE  | ---                 |
|              | Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00                          | DATUM   | duben 2023          |
| AKCE:        | BD MEZILESÍ 2056/24   | STUPEŇ PO   | DVZ                 |
|              | ETAPA 1   | C. ZAKÁŽKY  | 05-2023/RP          |
| OBSAH:       | VÝMĚNA STOUPAČICÍ POTRUBÍ   | Č. VÝKRESU  | Č. VÝKRESU          |
|              | PŮDORYS PŘÍZEMÍ STAVAJÍCÍ   | MĚŘÍTKO   | D.1.1.1a.           |
|              |   | 1:75  |                     |